

SPS 5

Bull



Installation SOLAR

N° Document


71 F7 31MS

Date

5/47

Page

A. 3.1

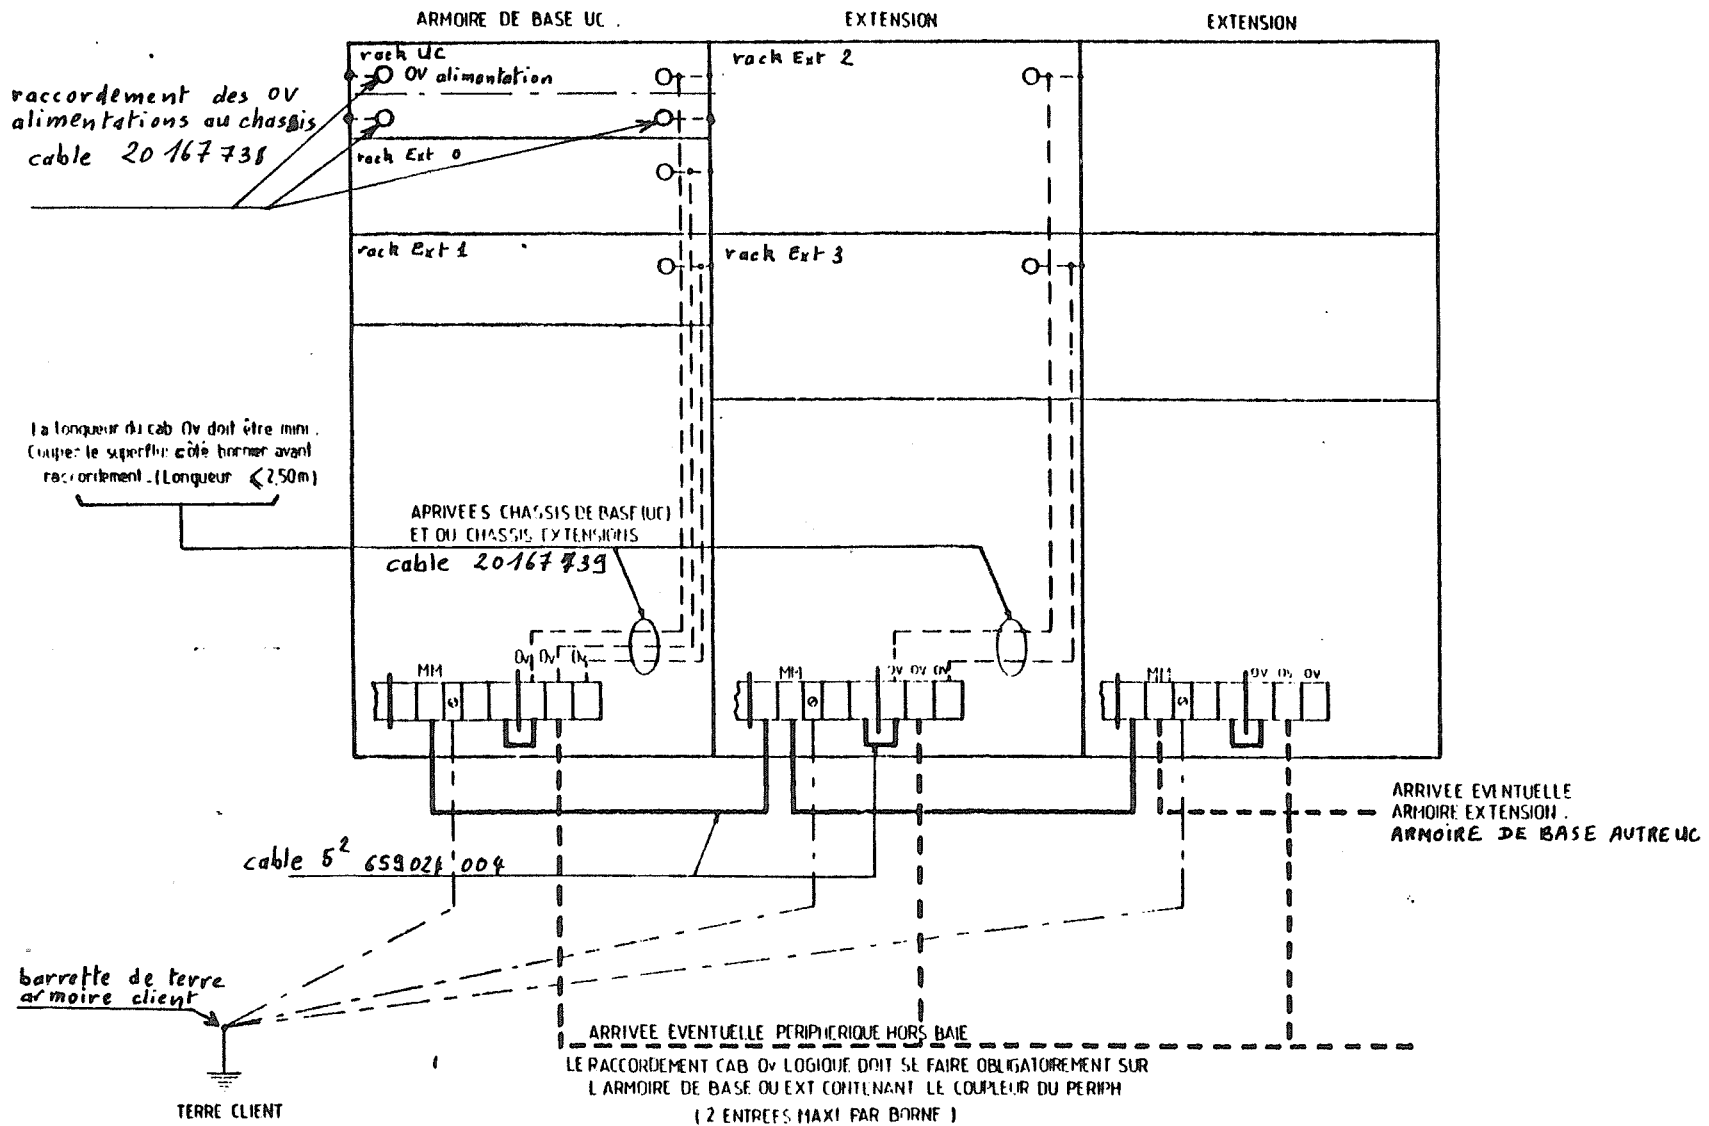

Configuration avec 1UC -